


UWAGA:

- 1. Rurociągi układać na podsypce piaskowej min 20 cm;
- 2. Wykonać obsypkę piaskową min 30 cm ponad wierzch rury;
- 3. Układać taśmę ostrzegawczą ok 30-40 cm ponad wierzchem rury;
- 4. Na wejściu do budynku zastosować rurę ochronną;
- 5. Brak rzędnych istniejących instalacji - zagłębienia przyjęto zgodnie z ogólnymi zasadami układania tych instalacji
- 6. Ostateczne posadowienie włązów należy dostosować do rzędnych drogowych, terenowych.

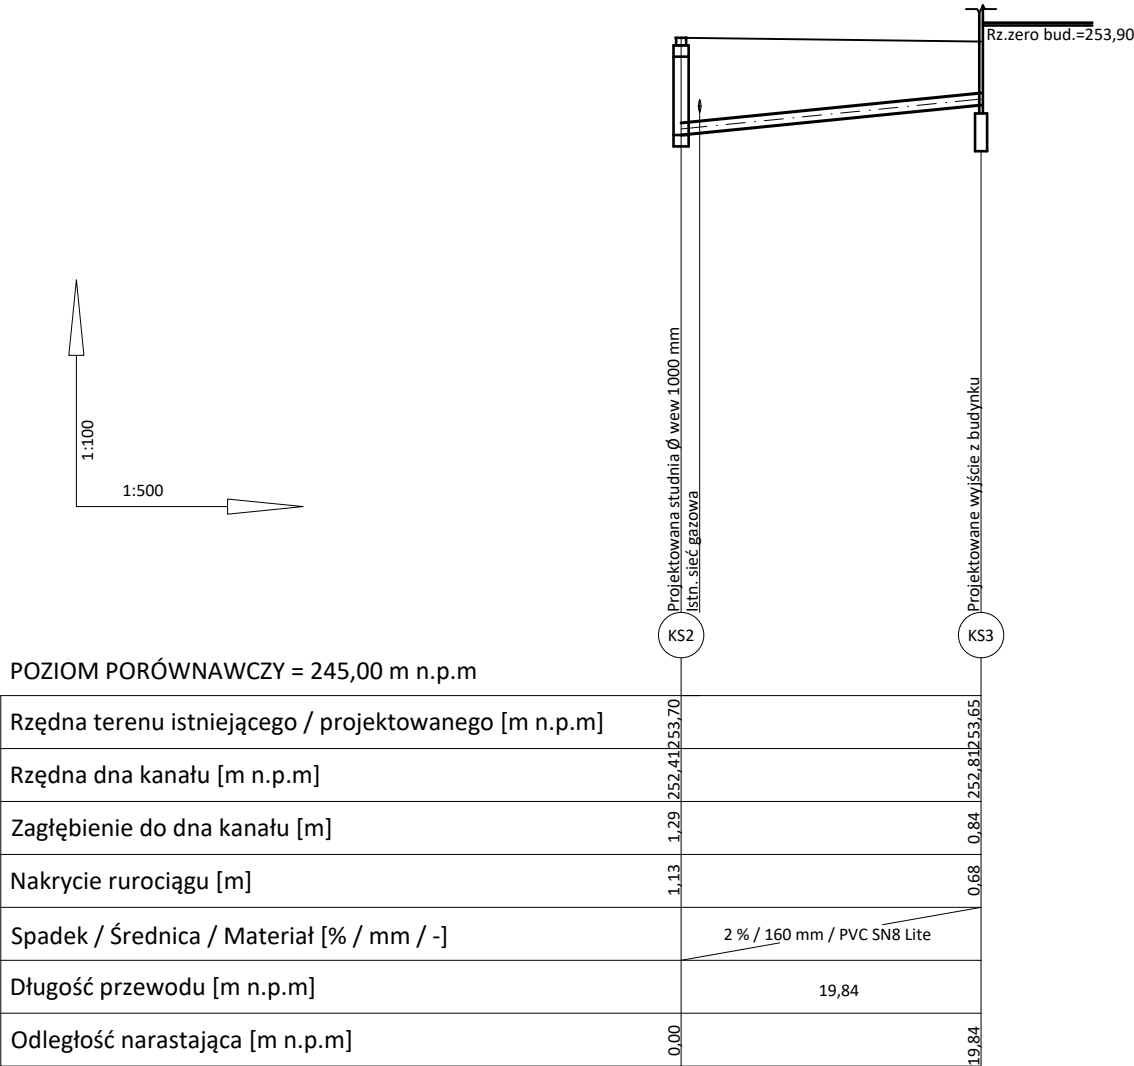

INSTALACJE SANITARNE: tel. 502-354-338 , e-mail: konrad.wira@gmail.com	PROJEKT BUDOWLANY, BRANŻA SANITARNA		Data 12.2018
	FAZA, BRANŻA	Skala 1:100/500	
SZKOŁA PODSTAWOWA W SŁOPCU SŁOPIEC 86. DZIAŁKA NR 223/4 26-021 DALESZYCE	PRZEDMIOT RYSUNKU	ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - PROFIL PODLUŻNY	Nr rysunku 075-PB-S -KS-401
	AUTOR OPRACOWANIA	Projektant: mgr inż. Konrad Wira, upr. bud. LOD/2336/PWOS/14 do projektowania w specjalności instalacji sanitarnych bez ograniczeń Sprawdzający: mgr inż. Anna Adamiak, upr. nr Lod/3244/PWBS/17 do projektowania w specjalności instalacji sanitarnych bez ograniczeń	