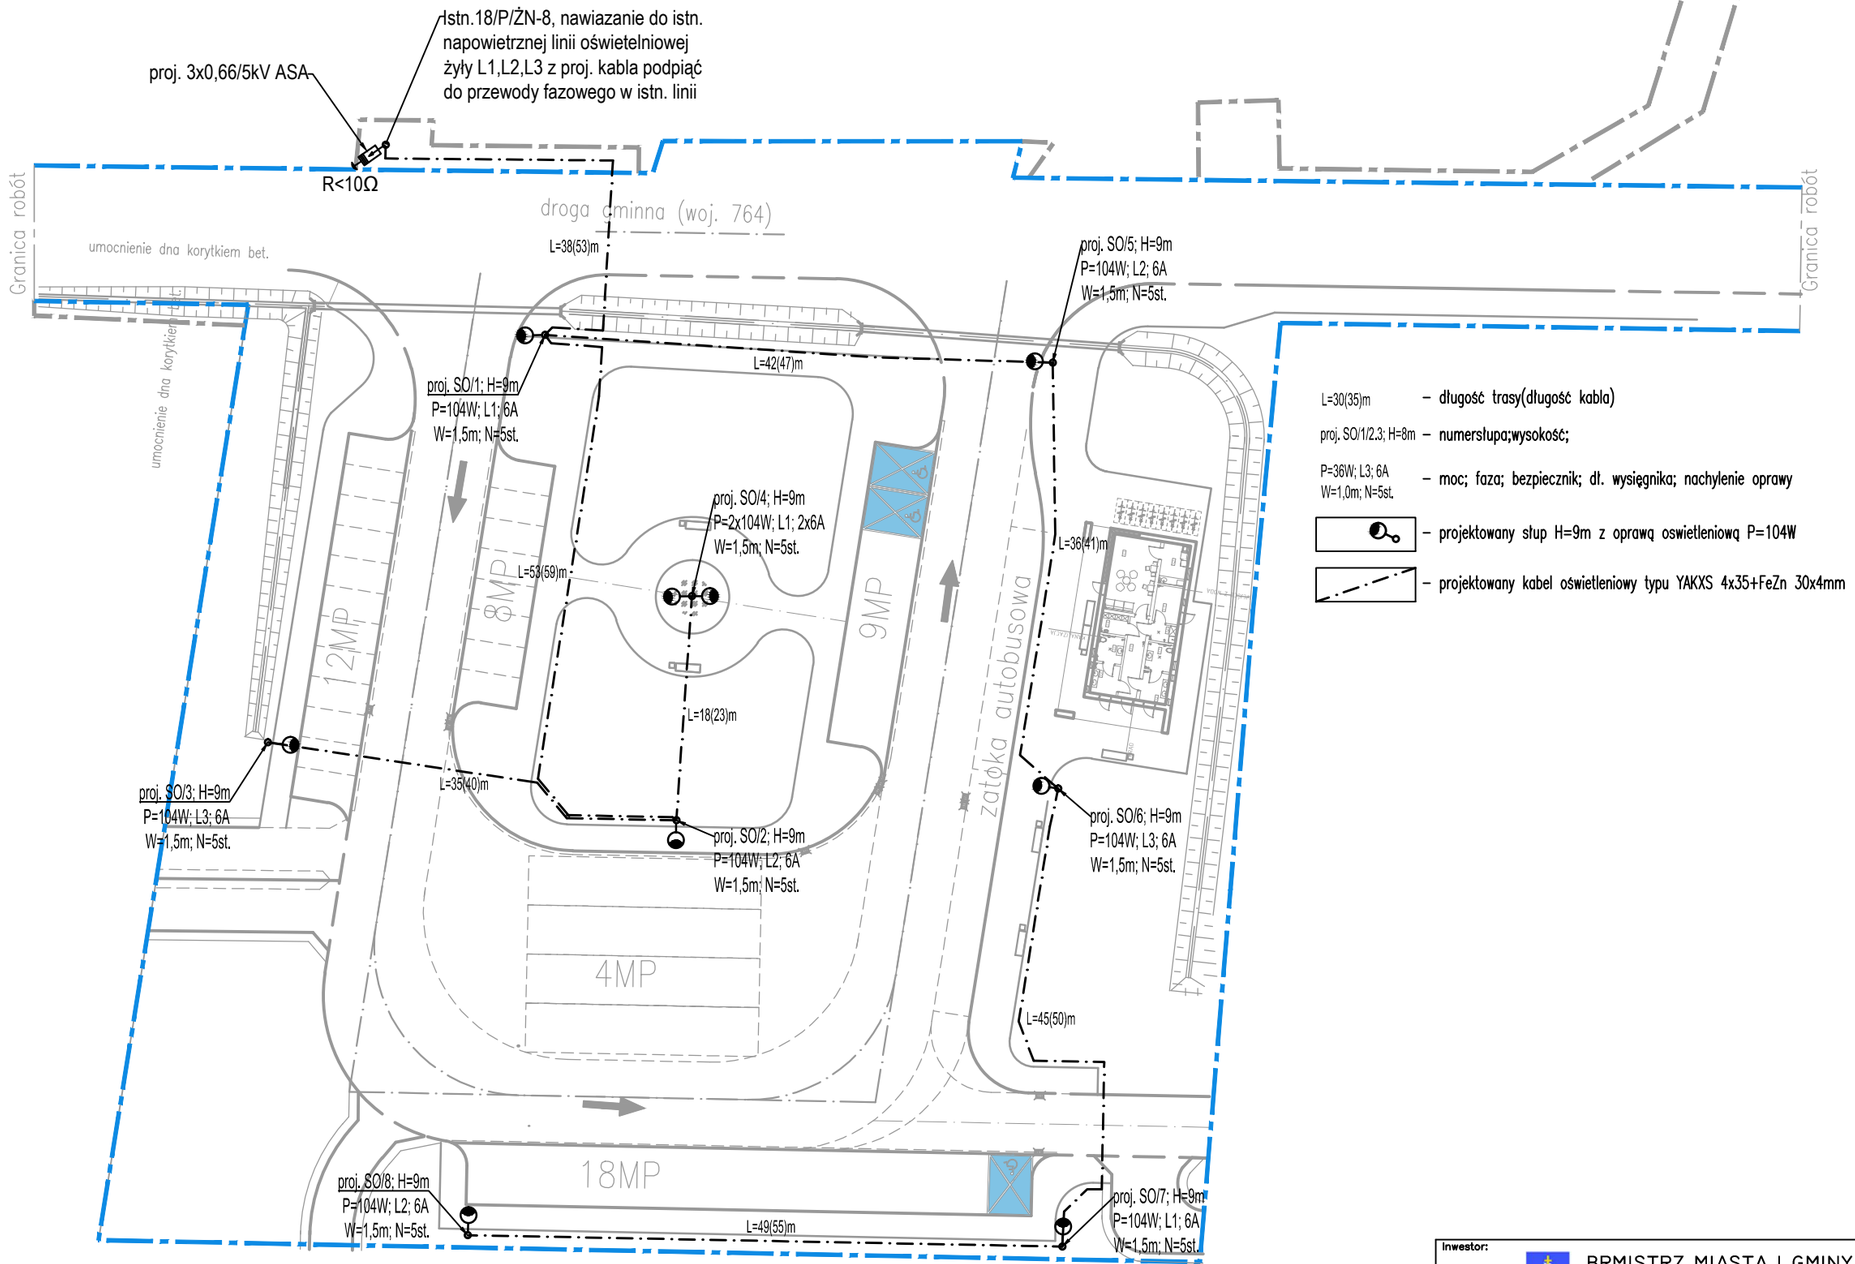

ZAKRES RZECZOWY

BUDOWA:
- linii kabowej YAKXS 4x35 Lt=316m, Lk=368m
- uziemienia z płaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 25x4mm L=368m
- słupów oświetleniowych H=9m, stalowe, stożkowe z fundamentem typowym betonowym - 9 szt.
- montaż wysięgników do opraw oświetleniowych L=1,5m - 9 szt.
- montaż opraw oświetleniowych typu GEN2 / 48LED / 700mA / NW740 / 5119 / 104W - 9 szt.
- montaż złącz słupowych izolacyjncyh z BiWTs 6A we wnękach - 9 szt
- układanie rur osłonowych HDPE karbowanych średnicy fi75 - L=108m
- układanie rur osłonowych HDPE sztywnych średnicy fi110 - L=47m
- montaż ograniczników przepięć 0,66/5kV ASA - 3 szt.

Inwestor:
BRMISTRZ MIASTA I GMINY DALESZYCE
Plac Staszica 9
26-021 Daleszyce

Jednostka projektowa:
"PROFOX" PROJEKTOWANIE DRÓG I ULIC
Emilia Foks
25-432 Kielce, ul.Bogusławskiego 22

Inwestycja: Rozbudowa drogi gminnej, polegająca na budowie centrum przesiadkowego w Sukowie, gm. Daleszyce

Treść rysunku: Schemat jednokreskowy

Kategoria obiektu: XXV, XXVI

	Imię i nazwisko/	Nr upr.:	Specjalność	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Piotr Kuchniak	SWK/145/POOE/04	instal. elekt.	
Opracował:				
Opracował:				
Opracował:				
Sprawdził:	inż. Teodor Kuchniak	13/KL/75	instal. elekt.	

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY
Branża: ELEKTRYKA
Data: październik 2021
Skala: 1:500
Nr RYS.: E–02